
2025年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

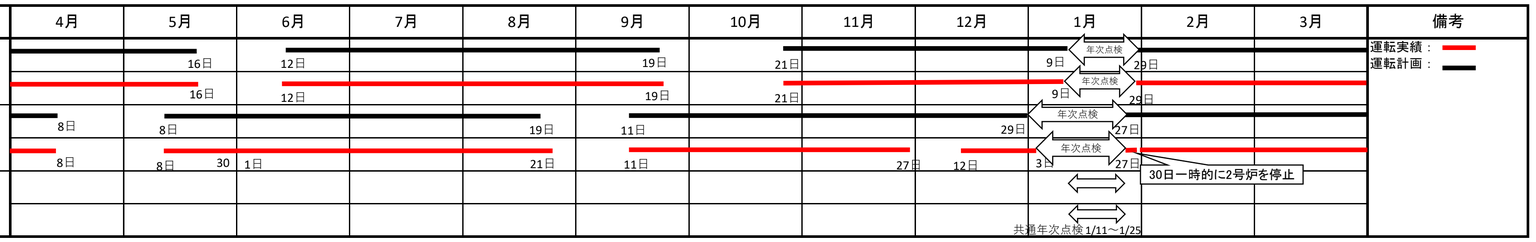

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m³N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	1.2	1.0未満	3.1	1.0未満	1.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.6	1.0未満	1.4	1.0未満	1.4	1.0未満	1.2	1.0未満	2.1	1.3	3.5	1.0未満	2.2	
窒素酸化物	20ppm以下	10	10	11	11	10	10	10	9	3	6	10	11	10	10	11	10	11	11	10	9	11	10	10	11	年12回測定
塩化水素	10ppm以下	0.7	1.4	1.8	4.8	2.0	1.2	7.1	1.4	3.1	4.7	0.9	2.6	0.4	0.4未満	2.8	3.9	0.7	4.6	0.8	0.6	1.2	3.9	1.3	0.9	
水銀	50μg/m³N以下	0.05	0.28	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	0.04	0.06	0.07	0.04未満	0.04未満	0.03未満	0.03	0.03	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m³N以下			0.0000084	0.0000084					0.000033	0.000029					0.000018	0.00013					0.000039	0.000039			年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目														
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下						全項目基準以下					年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①　10未満 地点②　10未満 地点③　10未満 地点④　10未満						地点①　10未満 地点②　10未満 地点③　10未満 地点④　10未満					年２回測定
	気体排出口：煙突52以下		１号炉　21 ２号炉　22						１号炉　25 ２号炉　22					
	気体排出口：脱臭30.81以下		12未満						14					
	排出水：28以下		15						5					

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下								地点①　44 地点②　44					年１回測定
		午前8時から午後7時：50db以下								地点①　44 地点②　47					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点①　44 地点②　44					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点①　43 地点②　44					
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下								地点③　54 地点④　54					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③　55 地点④　55					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③　54 地点④　53					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点③　49 地点④　49					
振動		午前8時から午後7時：65db以下								地点①　30未満 地点②　31 地点③　41 地点④　30未満					年１回測定
		午後7時から午前8時：60db以下								地点①　30未満 地点②　31 地点③　39 地点④　30未満					

2026年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1　号　炉	13日 13日	8日 8日			17日 4日	15日				年次点検 6日	26日		運転実績： 運転計画：
2　号　炉		20日 20日	11日 11日				6日	3日		年次点検 8日	28日		
共　通													

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m³N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満															
硫黄酸化物	10ppm以下	1.4	1.5	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4															
窒素酸化物	20ppm以下	10	11	11	11	10	10	10	9	11	11															年12回測定
塩化水素	10ppm以下	3.2	2.2	0.5	0.9	2.9	1.7	0.5	0.5	1.2	0.7															
水銀	50μg/m³N以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.11	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満															
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m³N以下			0.000013	0.000012					0.000052	0.000081															年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目														
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下											年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①　10未満 地点②　10未満 地点③　10未満 地点④　10未満						地点① 地点② 地点③ 地点④					年２回測定
	気体排出口：煙突52以下		１号炉　２号炉 21　17						１号炉　２号炉					
	気体排出口：脱臭30.81以下		12未満											
	排出水：28以下		9											

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 地点②					年１回測定
		午前8時から午後7時：50db以下								地点① 地点②					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点① 地点②					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点① 地点②					
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下								地点③ 地点④					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③ 地点④					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 地点④					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点③ 地点④					
振動		午前8時から午後7時：65db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④					年１回測定
		午後7時から午前8時：60db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④					

2025年度　　維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

搬入実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
日野市	2848	2,249.41	3012	2,490.88	2818	2,311.15	2988	2,393.54	2791	2,134.15	2919	2,299.41	3000	2,305.84	2687	2,169.39	3025	2,484.57	2758	2,250.72	2611	1,938.02	2900	2,288.42	34357	27,315.50
国分寺市	855	1,364.43	882	1,401.58	851	1,389.42	887	1,431.42	841	1,291.54	893	1,395.68	890	1,355.17	802	1,258.52	909	1,498.20	896	1,400.06	809	1,223.10	889	1,364.56	10404	16,373.68
小金井市	685	1,194.55	706	1,234.23	671	1,216.52	710	1,269.00	663	1,125.72	712	1,206.79	709	1,179.74	619	1,092.84	692	1,289.05	655	1,209.98	621	1,068.81	707	1,247.83	8150	14,335.06
その他	2	7.68	4	15.91	4	15.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	39.51
合計	4390	4,816.07	4604	5,142.60	4344	4,933.01	4585	5,093.96	4295	4,551.41	4524	4,901.88	4599	4,840.75	4108	4,520.75	4626	5,271.82	4309	4,860.76	4041	4,229.93	4496	4,900.81	52921	58,063.75

搬出実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
焼却主灰	37	319.34	20	169.85	29	246.60	38	325.93	26	221.72	21	180.73	22	189.53	27	233.90	24	211.76	13	116.69	34	269.22	42	349.60	333	2,834.87
飛灰処理物	1	8.47	5	41.19	5	42.24	1	8.18	7	58.31	1	8.07	5	41.84	7	57.06	3	25.38	1	8.09	3	23.99	1	7.50	40	330.32
飛灰	18	138.46	11	84.88	12	93.21	26	203.75	13	101.56	14	108.95	13	101.14	11	85.42	16	124.82	10	77.91	18	127.52	28	206.39	190	1,454.01
焼却鉄	7	53.80	8	59.33	7	51.83	10	75.92	7	51.98	7	54.02	4	32.14	8	62.61	5	42.42	2	16.63	8	63.56	9	70.71	82	634.95
落じん灰	4	8.98	3	6.64	3	6.57	6	11.73	5	9.94	3	6.32	4	8.04	5	10.35	4	8.63	2	4.35	5	11.56	5	10.81	49	103.92
合計	67	529.05	47	361.89	56	440.45	81	625.51	58	443.51	46	358.09	48	372.69	58	449.34	52	413.01	28	223.67	68	495.85	85	645.01	694	5,358.07

2026年度　　維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

搬入実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
日野市	2810	2,303.06	2883	2,342.36	2944	2,430.64	3044	2,393.78	2876	2,269.93															14557	11,739.77
国分寺市	815	1,288.12	816	1,256.98	870	1,380.10	859	1,369.02	820	1,268.60															4180	6,562.82
小金井市	666	1,188.89	666	1,158.27	707	1,265.19	697	1,264.80	666	1,172.78															3402	6,049.93
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00															0	0.00
合計	4291	4,780.07	4365	4,757.61	4521	5,075.93	4600	5,027.60	4362	4,711.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	22139	24,352.52

搬出実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
焼却主灰	29	250.45	22	192.64	33	286.74	35	305.23	20	177.06															139	1,212.12
飛灰処理物	1	8.41	5	40.49	1	8.12	1	8.11	3	24.98															11	90.11
飛灰	15	113.43	10	77.25	17	131.43	23	178.16	9	70.34															74	570.61
焼却鉄	9	69.92	7	57.66	7	55.59	9	68.80	5	39.37															37	291.34
落じん灰	4	8.05	5	9.69	5	9.72	6	11.15	4	7.23															24	45.84
合計	58	450.26	49	377.73	63	491.60	74	571.45	41	318.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	285	2,210.02

2025年度　　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　　1/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,969.96	1,565.97	1,899.27	3,041.90	3,043.53	1,800.19	1,022.83	2,885.45	3,149.03	1,100.76	2,798.59	2,953.59	28,231.07
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	690.89	2,309.39	3,048.25	3,014.46	1,923.59	1,934.02	3,030.53	2,546.16	1,946.02	684.59	2,846.96	2,970.26	26,945.12
合計			3,660.85	3,875.36	4,947.52	6,056.36	4,967.12	3,734.21	4,053.36	5,431.61	5,095.05	1,785.35	5,645.55	5,923.85	55,176.19

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	続測定（月間での１時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の１
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	940～1042	948～1060	931～1041	926～1027	935～1051	945～1035	956～1036	959～1043	959～1065	925～1056	952～1099	968～1073	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	166～174	167～175	163～173	166～176	167～175	168～174	164～174	165～173	167～175	164～175	164～177	164～173	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～17	2～17	2～20	2～17	2～18	2～19	3～14	2～17	3～17	3～19	2～18	1～19	100ppm以下

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	995～1087	965～1077	953～1080	938～1051	944～1058	943～1050	964～1047	959～1054	964～1052	910～1062	981～1095	991～1088	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164～170	158～171	166～174	165～175	165～175	164～170	166～172	165～170	166～174	165～173	165～175	163～173	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3～16	3～18	3～15	3～19	2～19	3～20	3～15	3～15	3～16	4～21	3～15	2～19	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2025年度　　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　　2/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.0000084			0.000033			0.000018			0.000039		0.01以下
排ガス採取日			5/12/2025			8/4/2025			11/4/2025			2/2/2026		ー
結果が得られた日			5/27/2025			8/27/2025			11/21/2025			2/20/2026		ー
測定位置		1号炉煙突												ー

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.0000084			0.000029			0.00013			0.000039		0.01以下
排ガス採取日			5/13/2025			8/5/2025			11/5/2025			2/4/2026		ー
結果が得られた日			5/27/2025			8/27/2025			11/21/2025			2/20/2026		ー
測定位置		2号炉煙突												ー

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g /㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.3	1.0未満	10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10	10	3	10	10	11	11	10	11	10	20以下
塩化水素	ppm	0.7	1.8	2.0	7.1	3.1	0.9	0.4	2.8	0.7	0.8	1.2	1.3	10以下
排ガス採取日		4/1/2025	5/14/2025	6/16/2025	7/1/2025	8/6/2025	9/2/2025	10/23/2025	11/6/2025	12/1/2026	1/6/2026	2/3/2026	3/2/2026	ー
結果が得られた日		4/18/2025	5/26/2025	6/25/2025	7/22/2025	8/26/2025	9/22/2025	10/31/2025	11/26/2025	12/18/2026	1/20/2026	2/24/2026	3/17/2026	ー
測定位置		1号炉煙突												ー

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g /㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.2	3.1	1.1	1.0未満	1.0未満	1.6	1.4	1.4	1.2	2.1	3.5	2.2	10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10	9	6	11	10	10	11	9	10	11	20以下
塩化水素	ppm	1.4	4.8	1.2	1.4	4.7	2.6	0.4未満	3.9	4.6	0.6	3.9	0.9	10以下
排ガス採取日		4/2/2025	5/15/2025	6/3/2025	7/2/2025	8/7/2025	9/16/2025	10/1/2025	11/7/2025	12/19/2026	1/29/2026	2/5/2026	3/3/2026	ー
結果が得られた日		4/18/2025	5/26/2025	6/18/2025	7/22/2025	8/26/2025	9/25/2025	10/16/2025	11/26/2025	12/25/2026	2/9/2026	2/24/2026	3/17/2026	ー
測定位置		2号炉煙突												ー

2026年度　　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　　1/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,157.28	2,268.04	2,930.25	3,025.69	357.63								9,738.89
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,843.52	1,830.56	1,920.31	3,035.94	3,003.31								12,633.64
合計			4,000.80	4,098.60	4,850.56	6,061.63	3,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.53

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	続測定（月間での１時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の１
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	954～1042	948～1032	913～1033	901～1005	927～999								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	165～172	163～172	165～174	168～182	168～173								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1～14	1～20	1～16	1～18	2～15								100ppm以下

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	943～1066	926～1016	921～1017	924～1013	930～1023								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	163～171	165～171	163～169	164～174	165～174								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～19	2～18	2～22	2～16	1～16								100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2026年度　　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　　2/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.000013			0.000052								0.01以下
排ガス採取日			5/11/2026			8/3/2026								ー
結果が得られた日			5/26/2026			8/26/2026								ー
測定位置		1号炉煙突												ー

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.000012			0.000081								0.01以下
排ガス採取日			5/12/2026			8/5/2026								ー
結果が得られた日			5/26/2026			8/26/2026								ー
測定位置		2号炉煙突												ー

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g /㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満								10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10	10	11								20以下
塩化水素	ppm	3.2	0.5	2.9	0.5	1.2								10以下
排ガス採取日		4/1/2025	5/13/2026	6/1/2026	7/1/2026	8/4/2026								ー
結果が得られた日		4/22/2026	5/26/2026	6/22/2026	7/17/2026	8/26/2026								ー
測定位置		1号炉煙突												ー

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g /㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満								0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.5	1.0未満	1.4	1.0未満	1.4								10以下
窒素酸化物	ppm	11	11	10	9	11								20以下
塩化水素	ppm	2.2	0.9	1.7	0.5	0.7								10以下
排ガス採取日		4/2/2025	5/14/2026	6/15/2026	7/2/2026	8/6/2026								ー
結果が得られた日		4/22/2026	5/26/2026	6/24/2026	7/17/2026	8/26/2026								ー
測定位置		2号炉煙突												ー

2025年度　　維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

焼却主灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
試料採取日			4/1/2025	5/12/2025	6/16/2025	7/1/2025	8/1/2025	9/16/2025	10/23/2025	11/5/2025	12/1/2026	1/29/2026	2/2/2026	3/2/2026

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

飛灰乾灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	24	27	27	17	29	22	24	20	28	18	22	10
	セシウム合計	Bq/kg	24	27	27	17	29	22	24	20	28	18	22	10
試料採取日			4/1/2025	5/12/2025	6/3/2025	7/1/2025	8/1/2025	9/2/2025	10/1/2025	11/5/2025	12/1/2026	1/6/2026	2/2/2026	3/2/2026

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

飛灰処理物		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	20	22	13	15	17	14	15	12	15	12	14
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	20	22	13	15	17	14	15	12	15	12	14
試料採取日			4/1/2025	5/12/2025	6/3/2025	7/1/2025	8/1/2025	9/2/2025	10/1/2025	11/5/2025	12/1/2026	1/6/2026	2/2/2026	3/2/2026

1.国の基準は、８，０００Bq／m^3以下である。

排ガス		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定項目			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
放射性セシウム	セシウム134	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム合計	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
試料採取日			4/1/2025	4/2/2025	5/14/2025	5/15/2025	6/16/2025	6/3/2025	7/1/2025	7/2/2025	8/6/2025	8/7/2025	9/2/2025	9/16/2025	10/23/2025	10/1/2025	11/6/2025	11/7/2025	12/1/2026	12/19/2026	1/6/2026	1/29/2026	2/3/2026	2/5/2026	3/2/2026	3/3/2026

1.国の基準は、セシウム134：20Bq／m^3N、セシウム137：30B q ／m^3N以下である。

敷地境界		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間放射線量率	敷地境界①	μSv/h	0.047	0.034	0.050	0.047	0.041	0.051	0.046	0.042	0.048	0.048	0.043	0.043
	敷地境界②	μSv/h	0.066	0.048	0.042	0.048	0.054	0.052	0.048	0.044	0.049	0.049	0.049	0.046
	敷地境界③	μSv/h	0.062	0.053	0.054	0.050	0.053	0.049	0.053	0.046	0.050	0.053	0.057	0.049
	敷地境界④	μSv/h	0.055	0.047	0.042	0.046	0.041	0.048	0.046	0.049	0.051	0.054	0.057	0.050
測定日			4/1/2025	5/12/2025	6/16/2025	7/1/2025	8/1/2025	9/16/2025	10/23/2025	11/5/2025	12/19/2026	1/29/2026	2/2/2026	3/2/2026

2026年度　　維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

焼却主灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	3.9	検出せず	検出せず	検出せず							
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	3.9	検出せず	検出せず	検出せず							
試料採取日			4/1/2025	5/11/2026	6/15/2026	7/1/2026	8/3/2026							

１.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

飛灰乾灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	セシウム137	Bq/kg	24	36	28	13	19							
	セシウム合計	Bq/kg	24	36	28	13	19							
試料採取日			4/1/2025	5/11/2026	6/1/2026	7/1/2026	8/3/2026							

１.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

飛灰処理物		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	セシウム137	Bq/kg	11	17	16	15	13							
	セシウム合計	Bq/kg	11	17	16	15	13							
試料採取日			4/1/2025	5/11/2026	6/1/2026	7/1/2026	8/3/2026							

１.国の基準は、８，０００Bq／m^3以下である。

排ガス		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定項目			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
放射性セシウム	セシウム134	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず														
	セシウム137	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず														
	セシウム合計	Bq/m^3N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず														
試料採取日			4/1/2025	4/2/2025	5/13/2026	5/14/2026	6/1/2026	6/15/2026	7/1/2026	7/2/2026	8/4/2026	8/6/2026														

１.国の基準は、セシウム134：20Bq／m^3N、セシウム137：30B q ／m^3N以下である。

敷地境界		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間放射線量率	敷地境界①	μSv/h	0.045	0.040	0.040	0.041	0.039							
	敷地境界②	μSv/h	0.057	0.043	0.045	0.050	0.061							
	敷地境界③	μSv/h	0.046	0.053	0.055	0.052	0.052							
	敷地境界④	μSv/h	0.052	0.045	0.050	0.052	0.051							
測定日			4/1/2025	5/11/2026	6/15/2026	7/1/2026	8/3/2026							